И-120

12,5

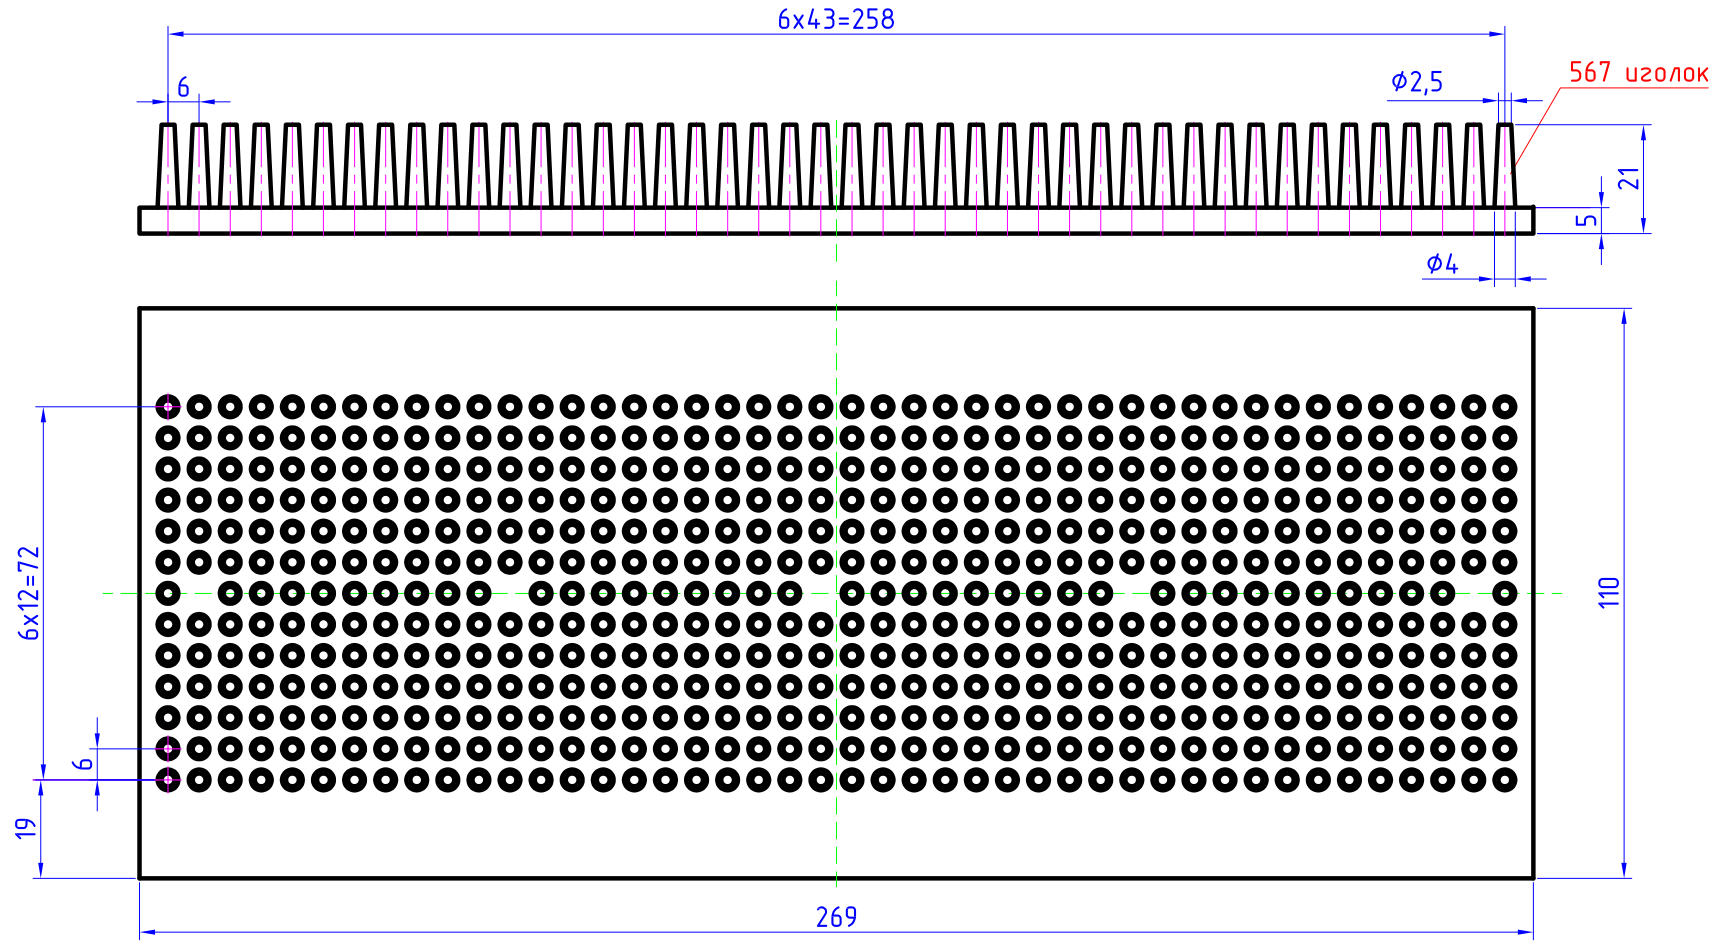

1. Отливка II группы по ОСТ4.021.203-87
2. Литейные уклоны по наружному и внутреннему контурам - до 3° в сторону увеличения размеров.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров - Л3 по ОСТ4.021.203-87
4. Неуказанные литейные радиусы не более 2мм.
5. Допускается изготовление из АК9, АК12.
6. Остальные технические требования по ОСТ4 ГО.070.014.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	И-120		
Разраб.					Радиатор	Лит.	Масса 0,587 / Масштаб 1:1
Провер.						Лист	Листов 1
Т.контр.					Силумин АК7 ГОСТ 1583-93	Первая Радиаторная Компания	
Н.контр.							
Утв.							

Перв. примен. | Справ. N | Подп. и дата | Инв.N дубл. | Взам.инв.N | Подп. и дата | Инв.N подл.

Копировал

Формат А3